



Zakład Zduńsko-Kominiarski  
KRZYSZTOF TREPIŃSKI  
62-095 Murowana Goślina, ul. Gajowa 31  
tel. 61 8114 246, kom. 605 120 495  
e-mail: krzysztof.trepinski@vp.pl  
NIP 777-176-98-83 REGON 630348451

### OPINIA KOMINIARSKA WSTĘPNA Nr 09/07/2019r

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 m4 położonym w 62-095 Murowana Goślina przy ulicy Przemysłowej dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Katarzyna Kleinschmidt, będącym własnością: Gmina Murowana Goślina ul. Pl. Powstańców Wkp. 9 62-095 Murowana Goślina sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Krzysztofa Trepńskiego w celu :

1. Wskazania przewodu kominowego oraz miejsca i usytuowania na podłączenie.

#### W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Nowo projektowany kocioł gazowy c.o. kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, należy podłączyć do współosiowego koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego o średnicy zalecanej przez producenta kotła.

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego c.o. należy wyprowadzić przewodem spalinowo-powietrznym na zewnątrz budynku przez dach zgodnie z PN.

Wentylację wywiewną grawitacyjną kuchni (kratka wentylacyjna o wymiarze 21x14 bez przesłony) z projektowanym kotłem gazowym c.o. i istniejącą kuchenką gazową należy podłączyć przewodu kominowego nr 2 (grupa kominowa 5).

**Uwagi:** po wykonaniu, należy zgłosić pod nr 605 120 495 w celu ustalenia prawidłowości podłączenia.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2016), Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1998r. (Dz.U. Nr 74 poz.836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.06.2003r.(Dz.U.nr 121 poz.1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Inwestora i Opiniodawcy.


Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 15.07.2019 r podpis

KRZYSZTOF TREPIŃSKI  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Nr uprawnień 60/07  
62-095 Murowana Goślina, ul. Gajowa 31  
tel. 61 8114 246, 605 120 495  
Opiniodawca  
mistrz kominiarski

Szkic orientacyjny na odwrocie.

# SZKIC ORIENTACYJNY.

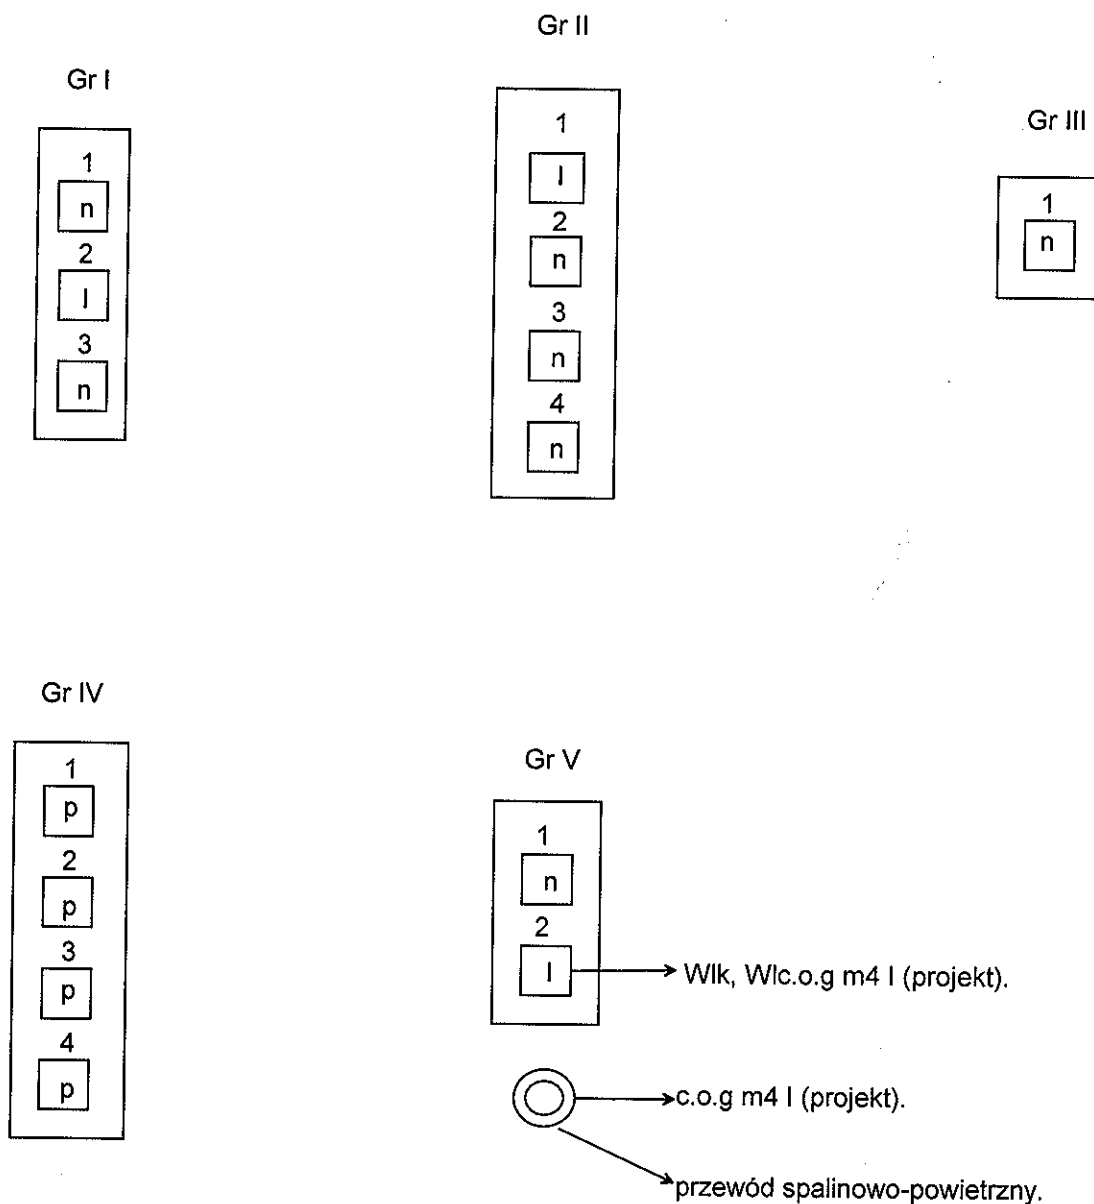

ul.Przemysłowa 10

## Legenda oznaczeń:

Wlk, Wlc.o.g- wentylacja wywiewna grawitacyjna kuchni i kotła gazowego c.o.

c.o.g- kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny.

n- parter.

Opracował:

KRZYSZTOF TREPIŃSKI  
MISTRZ KAMINIARSKI

nr uprawnień 60/07

62-095 Murowana Gołina, ul. Gajowa 31  
tel. 61 81 14 246, 605 120 495